

Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld+APZ+RfZ

konform zu VDE-AR-N 4100

Nach TAB e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung) **Zustimmung**

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)


Netzbetreiber
einholen


bestehend aus :

- vorbereitet für Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 16mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 1xRfZ Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 1xHauptschalter 63A 3pol sperrbar
- HLAK 25mm², 4pol.

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem mit entsprechender Verdrahtung (1x99.00.5L)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

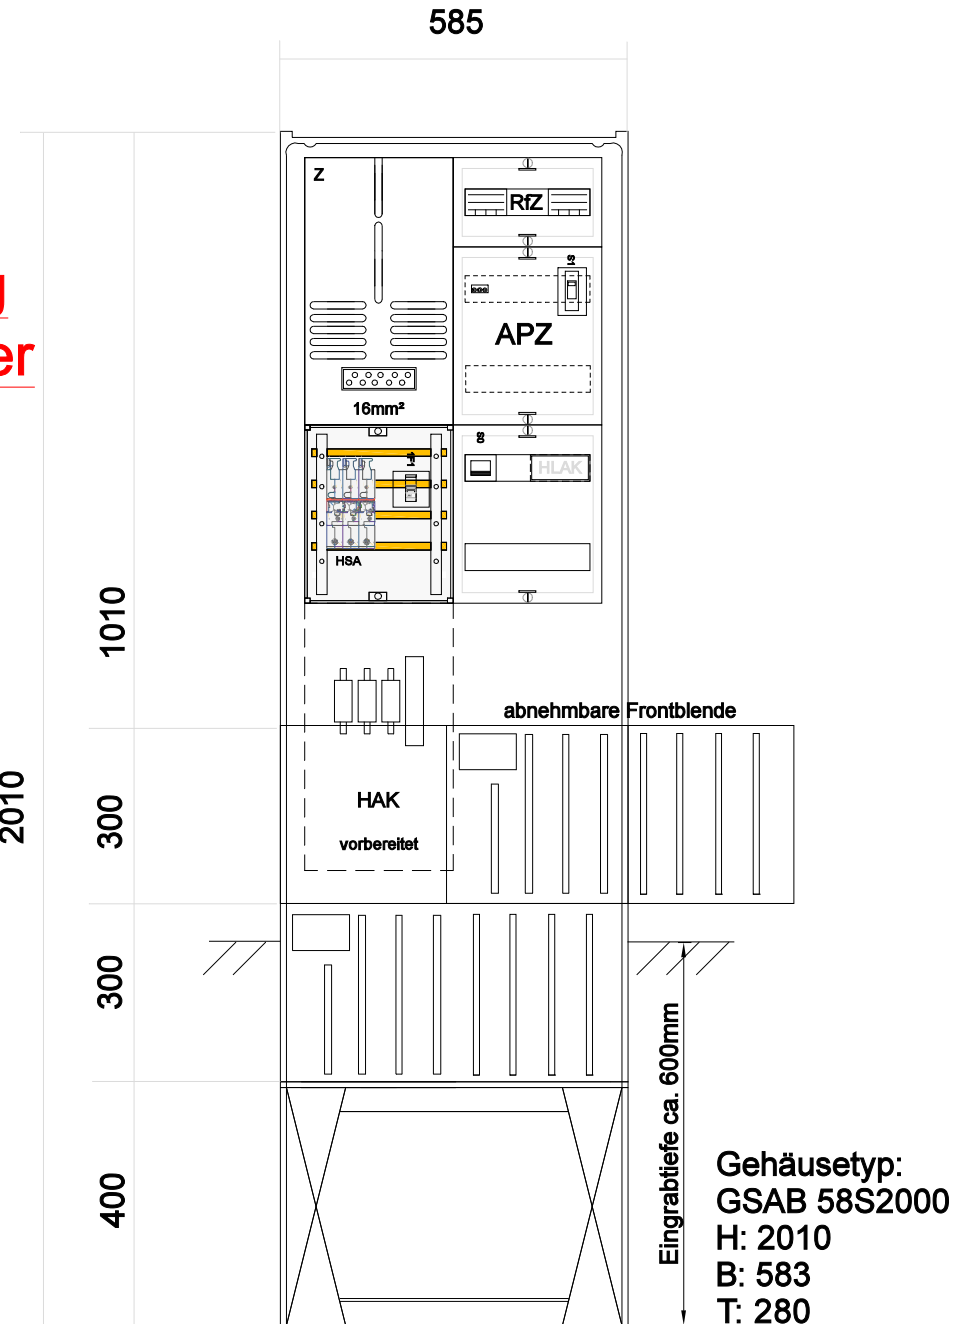

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 17.09.2025 | Projekt : | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 08.00.1P11APZRfZ | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |