


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓒ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓘ Istruzioni di montaggio

PAT...

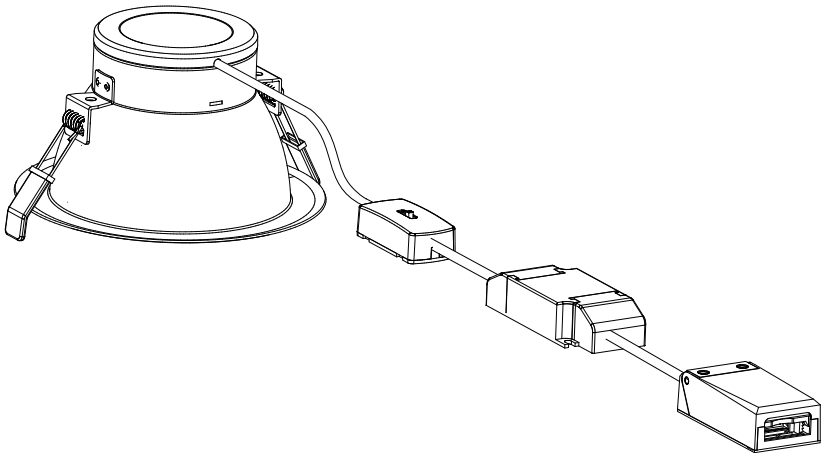




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de





- Ⓓ Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- ⒼⒷ Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- Ⓕ Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- ⒼⓌ W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- Ⓔ Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- Ⓘ Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- Ⓓ Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- ⒼⒷ The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Ⓕ La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- ⒼⓌ Wymiana źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Ⓔ La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- Ⓘ La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.


- Ⓓ Mindestens Basisisolierung zwischen Strom und Steuerung (DALI) wird vorausgesetzt. Sorgen Sie immer für eine zusätzliche Isolierung zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitern.
- ⒼⒷ Minimum basic insulation between power and control (DALI) provided. Always maintain supplementary insulation between low voltage supply and control conductors.
- Ⓕ Isolation minimale de base entre l'alimentation et le contrôle (DALI) fournie. Maintenez toujours une isolation supplémentaire entre l'alimentation basse tension et les conducteurs de commande.
- ⒼⓌ Zapewniona minimalna podstawowa izolacja między zasilaniem a sterowaniem (DALI). Zawsze należy utrzymywać dodatkową izolację między przewodami zasilania niskiego napięcia a przewodami sterującymi.
- Ⓔ Aislamiento básico mínimo entre potencia y control (DALI) proporcionado. Siempre mantenga aislamiento suplementario entre el suministro de bajo voltaje y los conductores de control.
- Ⓘ Isolamento minimo di base tra alimentazione e controllo (DALI). Mantenere sempre un isolamento supplementare tra i conduttori di alimentazione e di comando a bassa tensione.

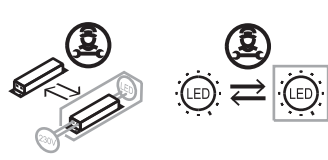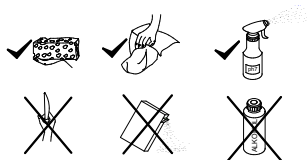

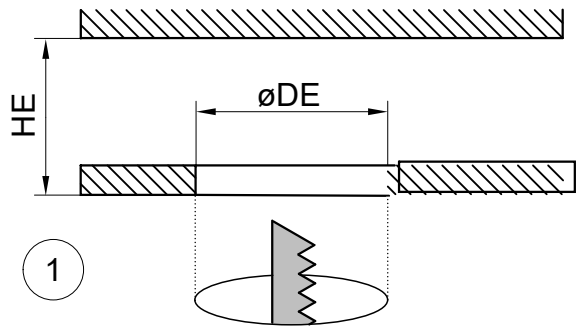


Leuchten, die nicht für die Abdeckung mit wärmeisolierendem Material geeignet sind
 luminaires not suitable for covering with thermally insulated material
 luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau thermiquement isolant
 oprawy oświetleniowe nieodpowiednie do pokrycia materiałem termoizolacyjnym
 Luminarias no aptas para cubrir con material aislante térmico


| | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------------|
| PAT175... | 150 | 110 | 75 |
| PAT235... | 200 | 140 | |
| Typ | øDE | HE _{min.} | a _{min.} |

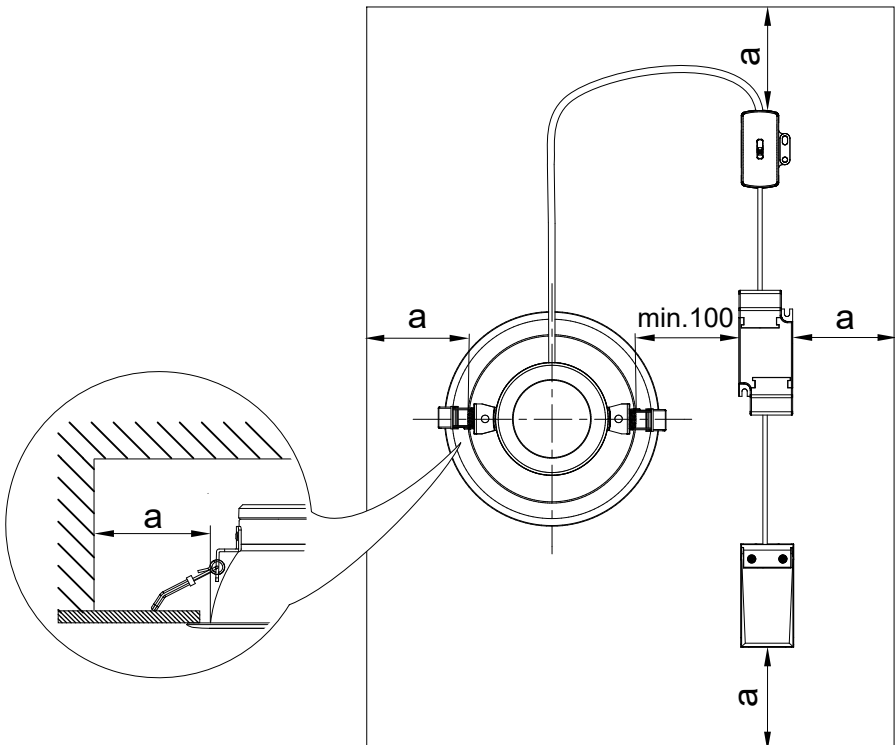





RIDI
 V
 Hz









| | | |
|--|-----------------|---|
|  | mm ² | A |
| sol. | 0,75-1,0 | 8 |
| 0,75-2,5mm ² | 1,5-2,5 | 9 |

| | | |
|--|---------|----|
|  | Ø | A |
| | 0,8-1,2 | 9 |
| max. ø1,8mm | 1,3-1,8 | 12 |

...FL...




...DA...

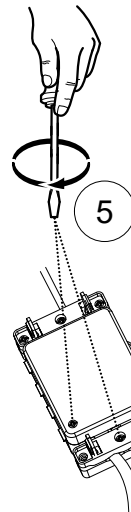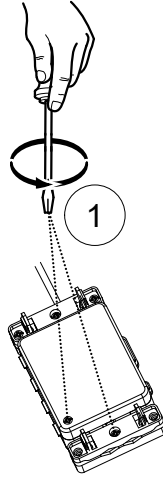

maximum interconnected load

| Type | Anzahl Betriebsgeräte D | Anzahl Betriebsgeräte an LS B 16A | Maximaler strom=8A Max current=8A Courant maximum=8A Maksymalny prąd=8A Corriente máxima=8A Max corrente=8A |
|------------------------|--|---|--|
| | Number of drivers GB | Number of drivers on LS B 16A | |
| | Nombre de drivers F | Number of drivers sur LS B 16A | |
| | Liczba stateczników PL | Liczba stateczników w LS B 16A | |
| | Numero alimentatori E | Numero alimentatori su LS B 16A | |
| | numero di dispositivi operativi I | numero di dispositivi operativi a LS B 16A | |
| PAT175FLWS830840W0200 | 1 | 70 | |
| PAT175FLWS830840SM0200 | 1 | 70 | |
| PAT235FLWS830840W0250 | 1 | 70 | |
| PAT235FLWS830840SM0250 | 1 | 70 | |
| PAT175DAWS830840W0200 | 1 | 64 | |
| PAT175DAWS830840SM0200 | 1 | 64 | |
| PAT235DAWS830840W0250 | 1 | 64 | |
| PAT235DAWS830840SM0250 | 1 | 64 | |

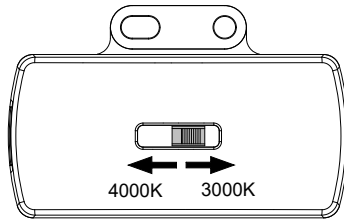

| Type | P (W) | I (mA) | DIP-SWITCH SET | | 3000K | 4000K |
|-----------|-------|--------|----------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Switch 1 | Switch 2 | Flux (lm) | Flux (lm) |
| PAT175... | 16 | 400 | ON | - | 1850 | 2000 |
| | 14 | 350 | - | - | 1600 | 1750 |
| PAT235... | 19,5 | 500 | ON | ON | 2250 | 2500 |
| | 16 | 400 | ON | - | 1800 | 2000 |

